


Oggetto: **LibraPro 80 TP (6pulse)**
 Editore: **F.Mastropasqua** Data: **07/01/2013** Approvazione: **G. Colombo**
 Sostituisce il: **SE-9AP-LBTP-80EB_REV.01** File: **-**
 Variazioni: **Modify page 4**

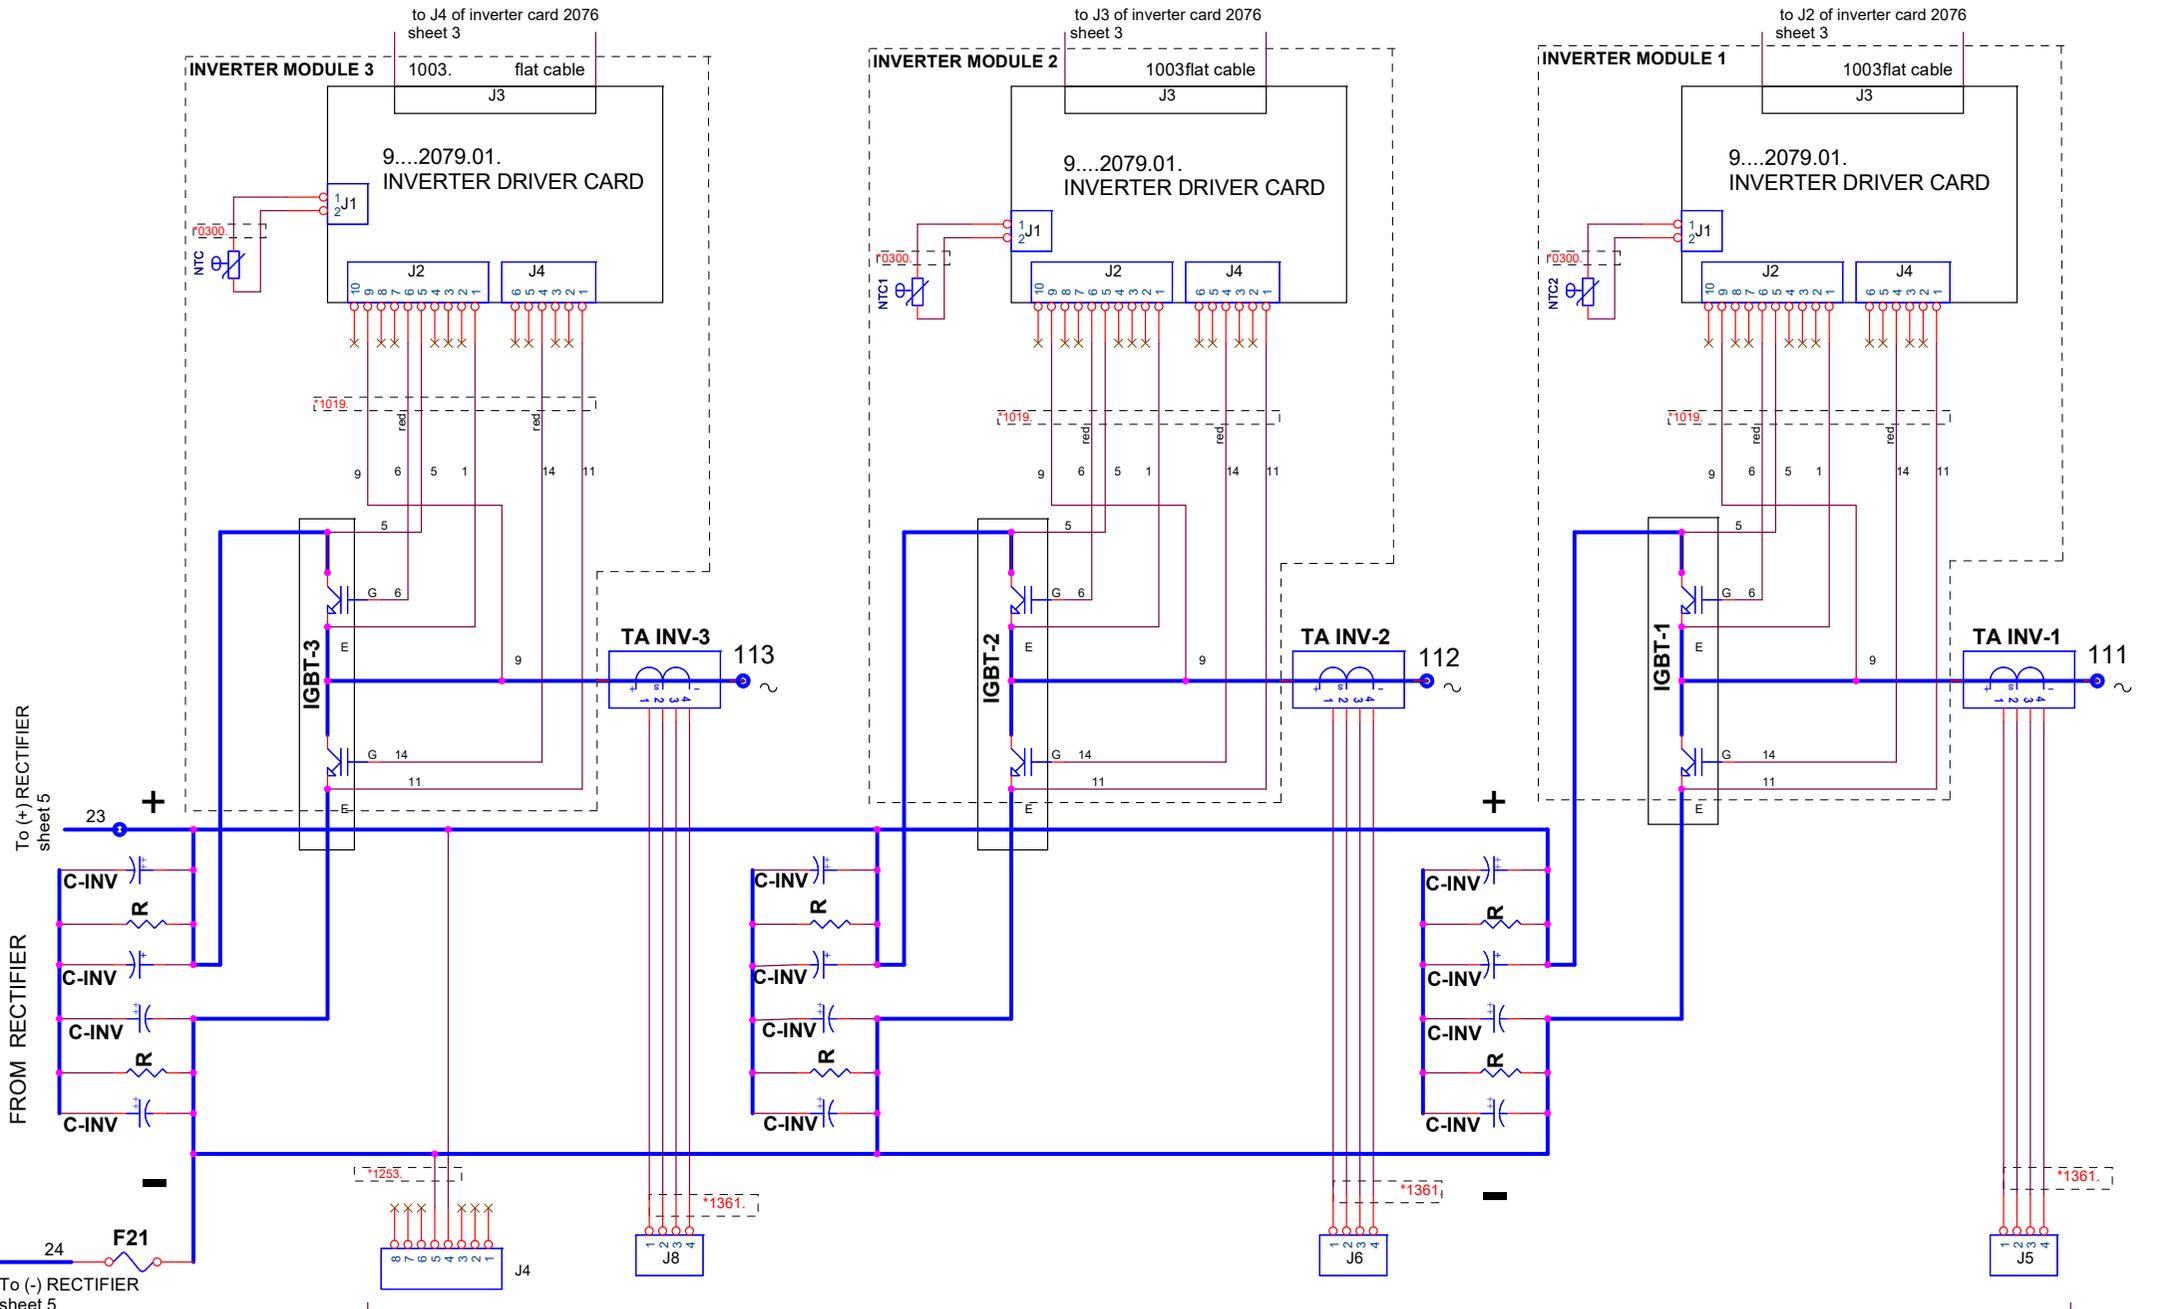


to 2096 voltage, current inverter interface
sheet 3

GTEC Doc. Electric Diagram Cod. SE-9AP-LBTP-80EB_REV.02 Pag. 7 / 9

Oggetto: LibraPro 80 TP (6pulse)
 Editore: F.Mastropasqua Data: 07/01/2013 Approvazione: G. Colombo
 Sostituisce il: SE-9AP-LBTP-80EB_REV.01 File: -
 Variazioni: Modify page 4

COPIA, RIPRODUZIONE E CESSIONE A TERZI VIETATI A NORMA DI LEGGE.
 COPY, REPRODUCTION, TRANSFER SHALL BE PURSUED ACCORDING TO LAW.

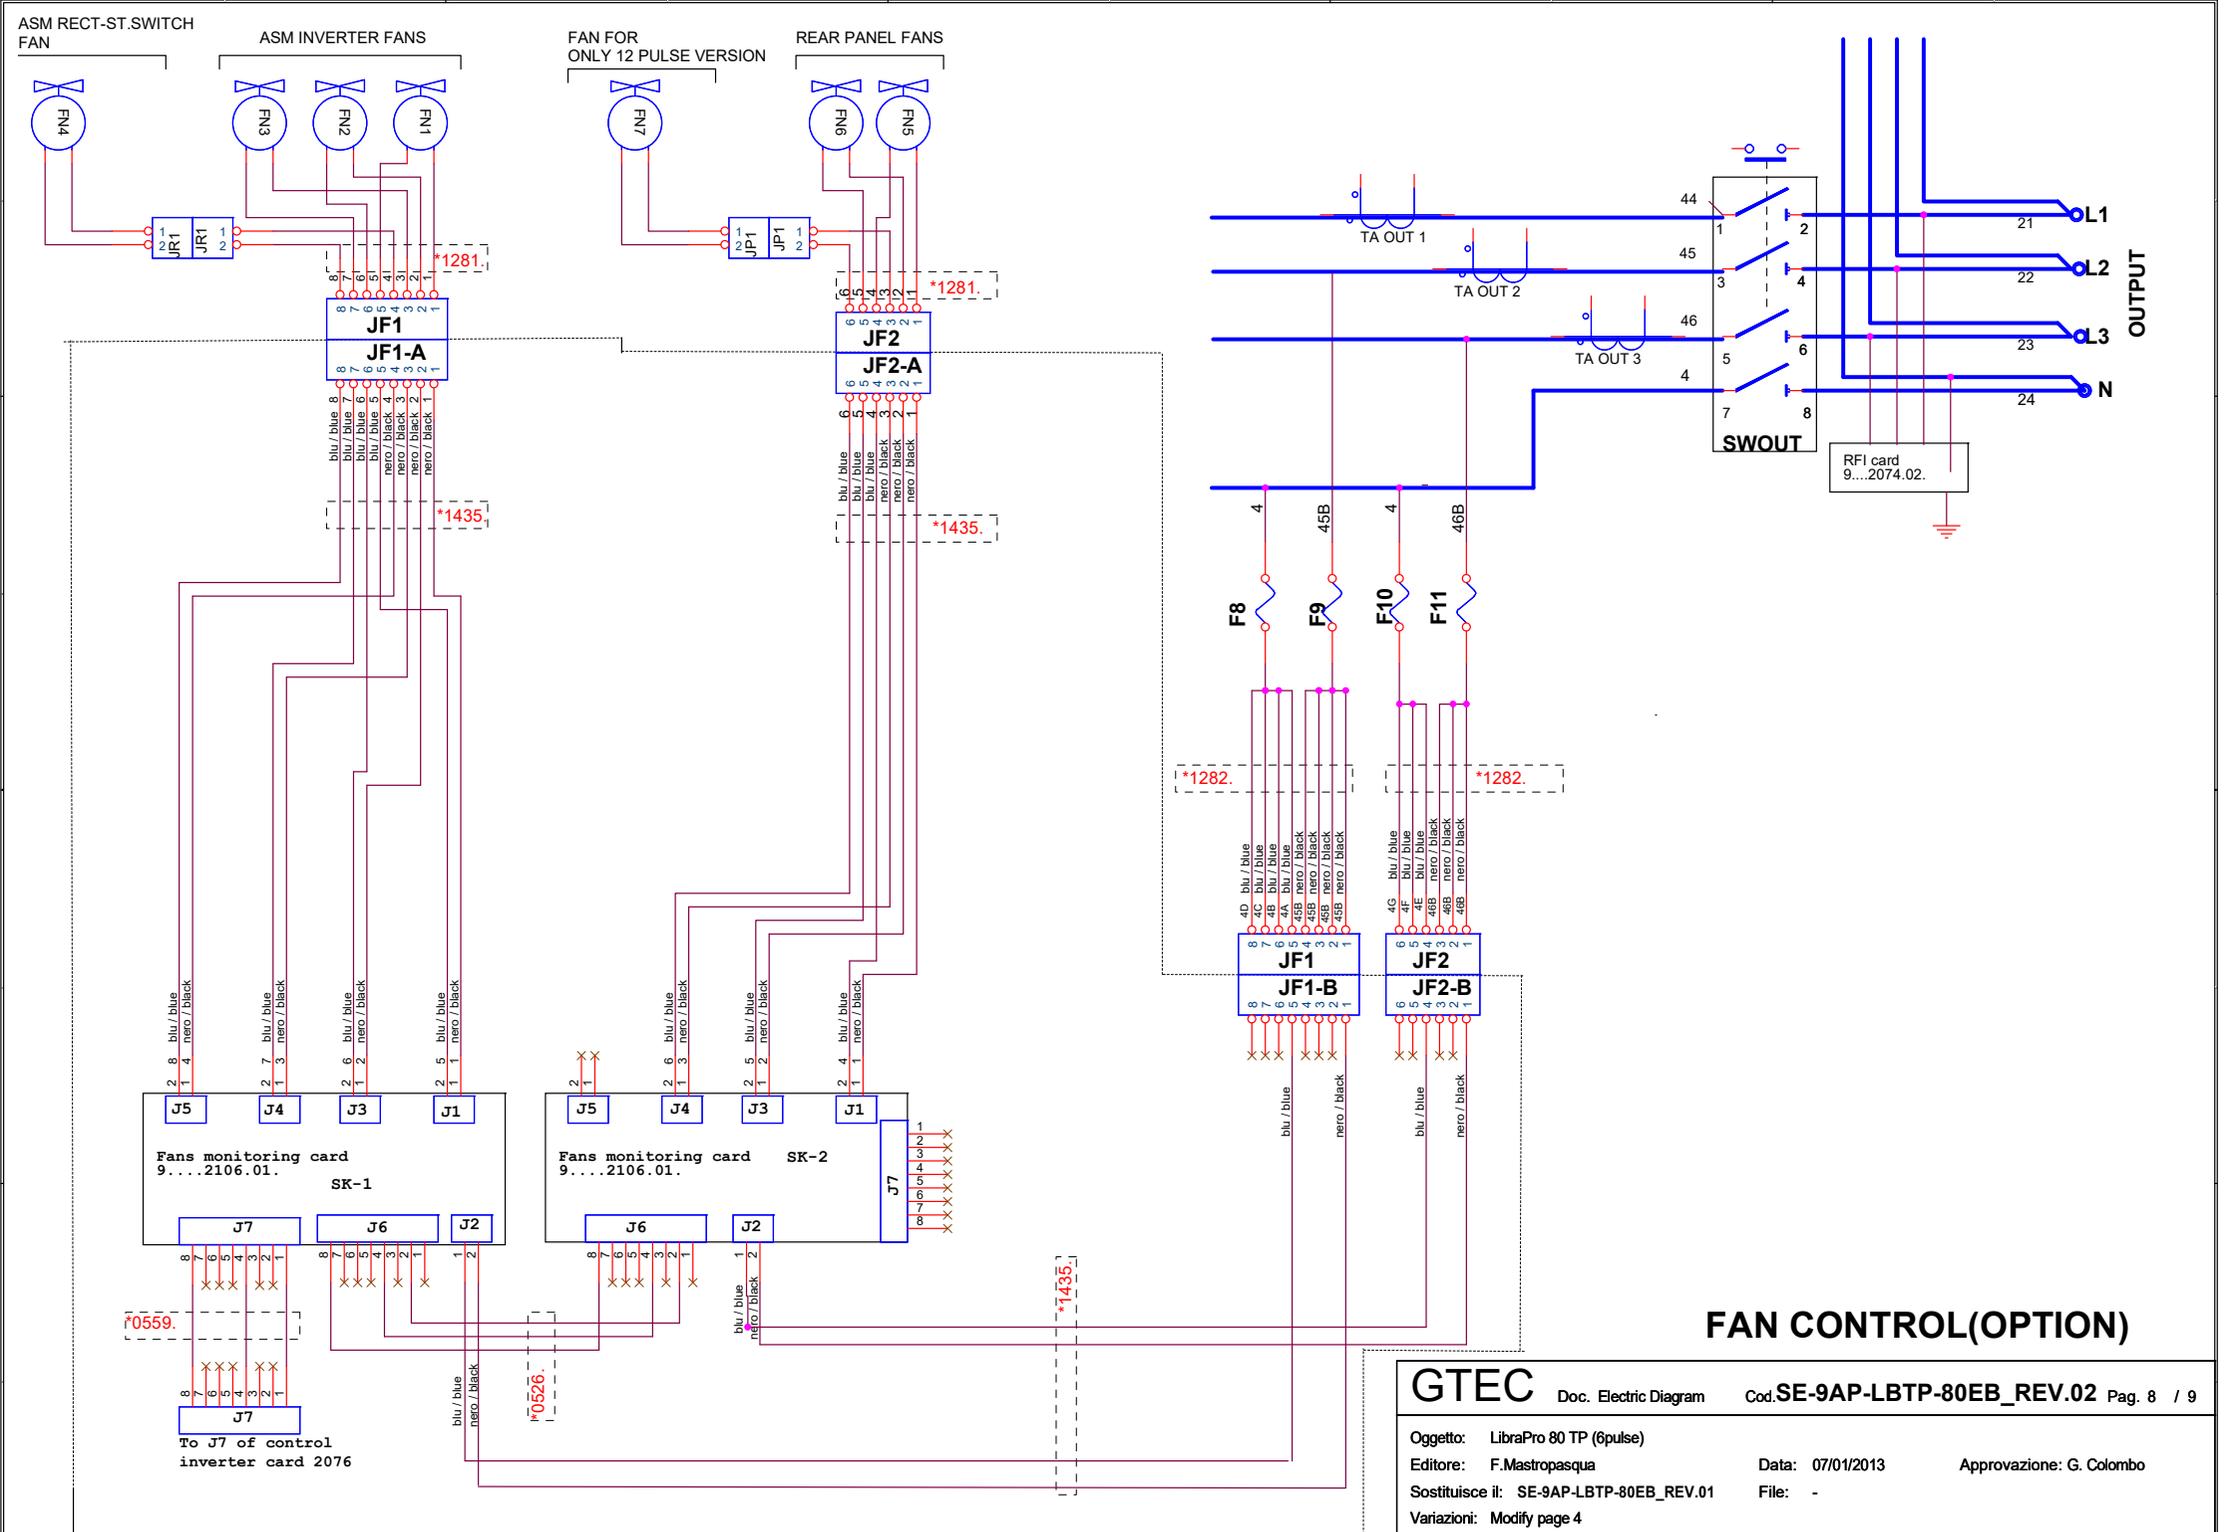


FAN CONTROL(OPTION)

GTEC Doc. Electric Diagram Cod. SE-9AP-LBTP-80EB_REV.02 Pag. 8 / 9

Oggetto: LibraPro 80 TP (6pulse)
 Editore: F.Mastropasqua Data: 07/01/2013 Approvazione: G. Colombo
 Sostituisce il: SE-9AP-LBTP-80EB_REV.01 File: -
 Variazioni: Modify page 4

COPIA, RIPRODUZIONE E CESSIONE A TERZI VIETATI A NORMA DI LEGGE.
 COPY, REPRODUCTION, TRANSFER SHALL BE PURSUED ACCORDING TO LAW.

**FILTER CABINET
ARMADIO FILTRO**

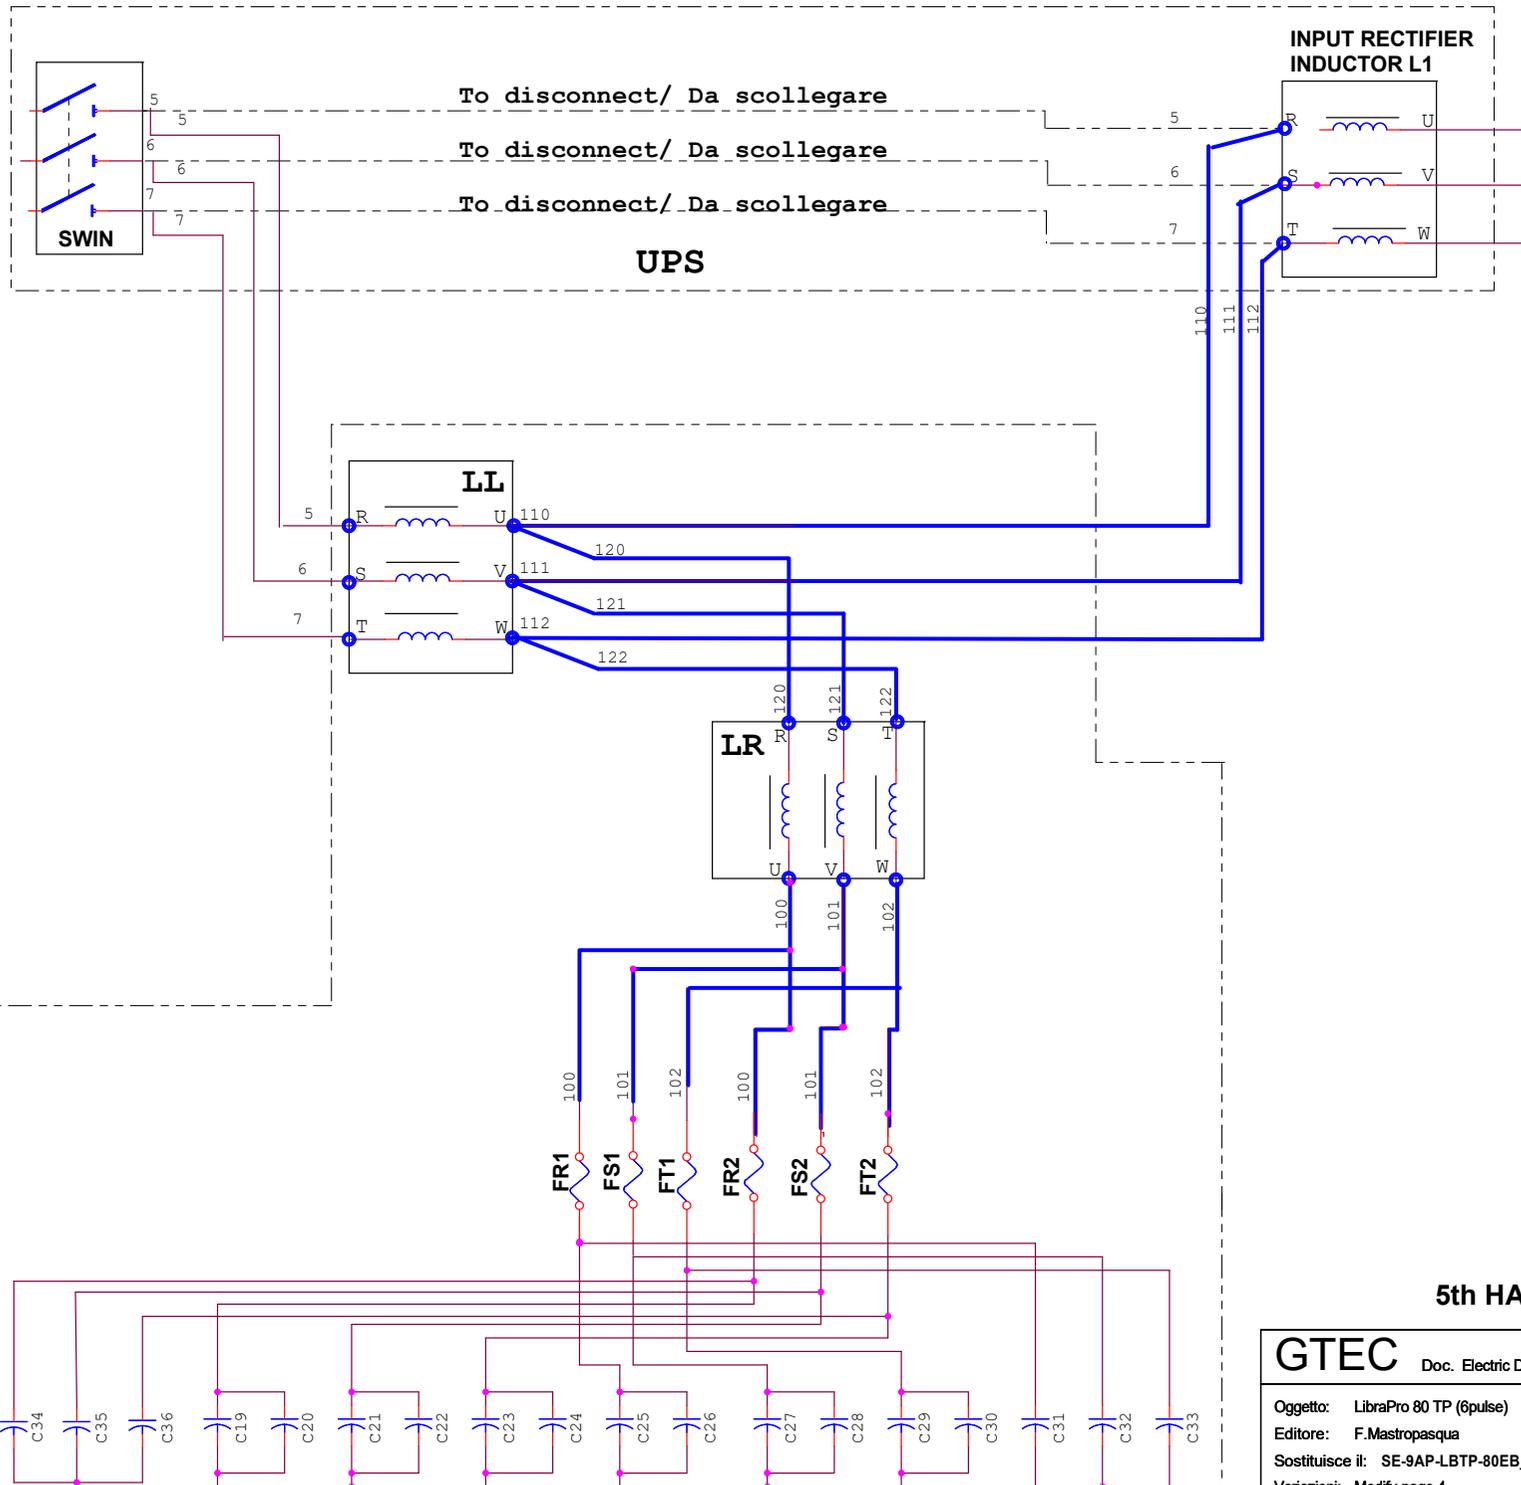

LEGENDA

- = CABLE TO DISCONNECT
CAVI DA SCOLLEGARE
- = CABLE SUPPLIED IN THE FILTER
CAVI FORNITI CON IL FILTRO
- = CABLE TO THE UPS
CAVI DELL'UPS

LL = LINE FILTER CHOKE
INDUTTANZA DI LINEA FILTRO

LR = FILTER CHOKE
INDUTTANZA FILTRO

5th HARMONIC FILTER LB 80kVA (OPTIONS)

GTEC Doc. Electric Diagram Cod. SE-9AP-LBTP-80EB_REV.02 Pag. 9 / 9

Oggetto: LibraPro 80 TP (6pulse)
 Editore: F.Mastropasqua Data: 07/01/2013 Approvazione: G. Colombo
 Sostituisce il: SE-9AP-LBTP-80EB_REV.01 File: -
 Variazioni: Modify page 4

COPIA, RIPRODUZIONE E CESSIONE A TERZI VIETATI A NORMA DI LEGGE.
 COPY, REPRODUCTION, TRANSFER SHALL BE PURSUED ACCORDING TO LAW.

CAPACITORS BENCH
CASSETTO CONDENSATORI