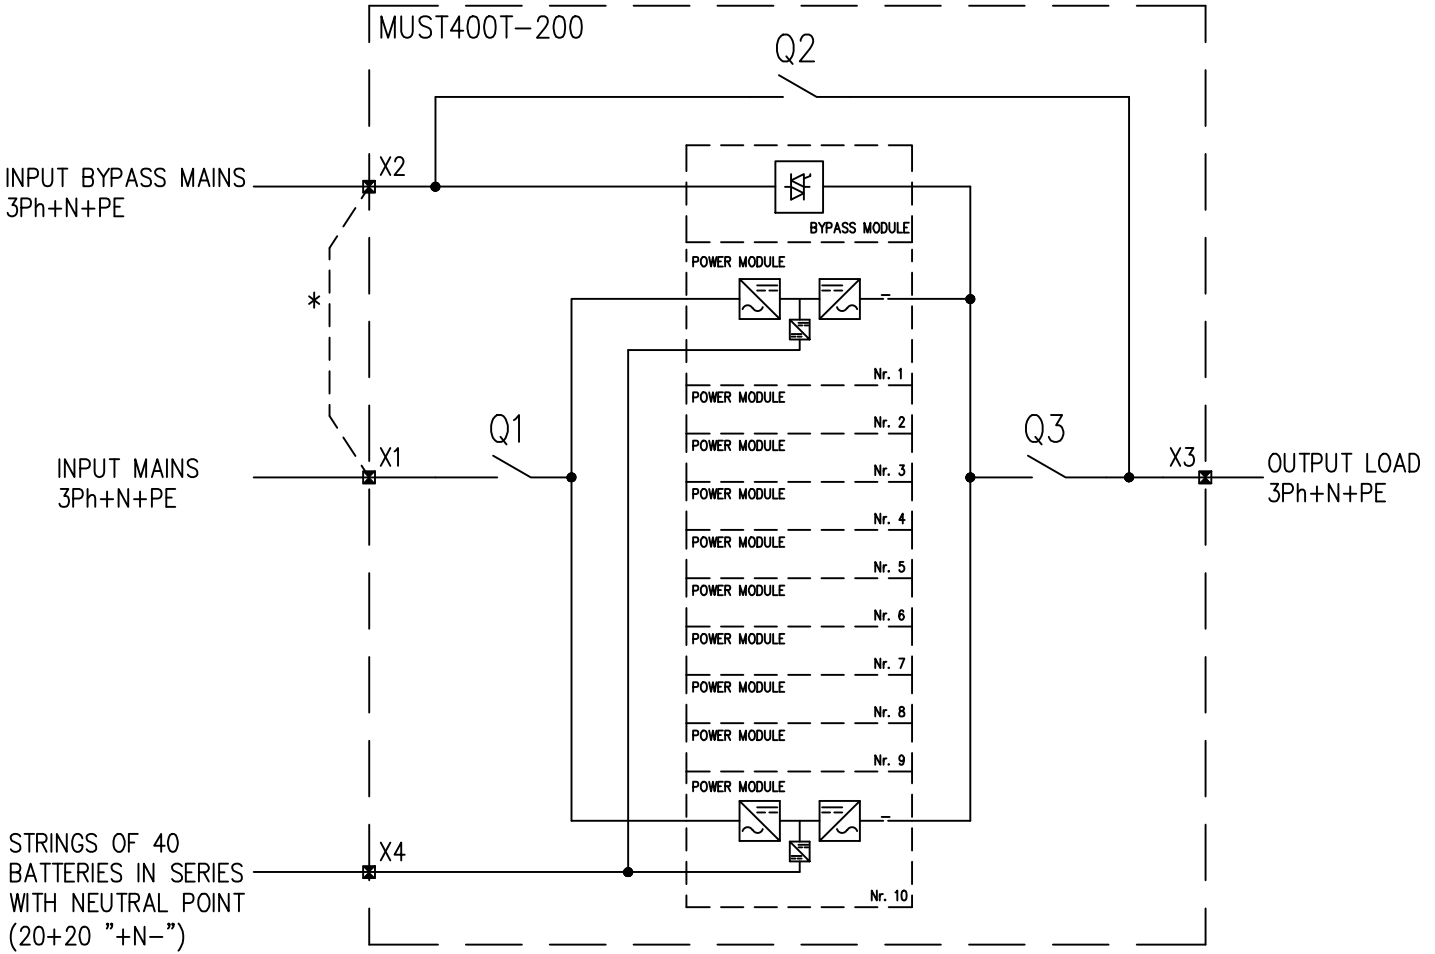

*Remove 3 phase copper bridge in case of dual input.

REV.	DESCRIPTION	DATE	SIGNED		
				DATE	11/05/2015
				DRAWN	Z.BETTANIN
				CONTROL	D.BINOTTO
				APPR.	S.NICOLI

GTEC EUROPE s.r.l.
Strada Marosticana 81/13
36031 Povolaro di Dueville (VI) ITALY
www.gtec-power.eu

MUST400T-200
UPS modular system
200kVA/180kW 3/3

PROJECT ---
CUSTOMER ---

REV. 00
SHEET 01 OF 01